


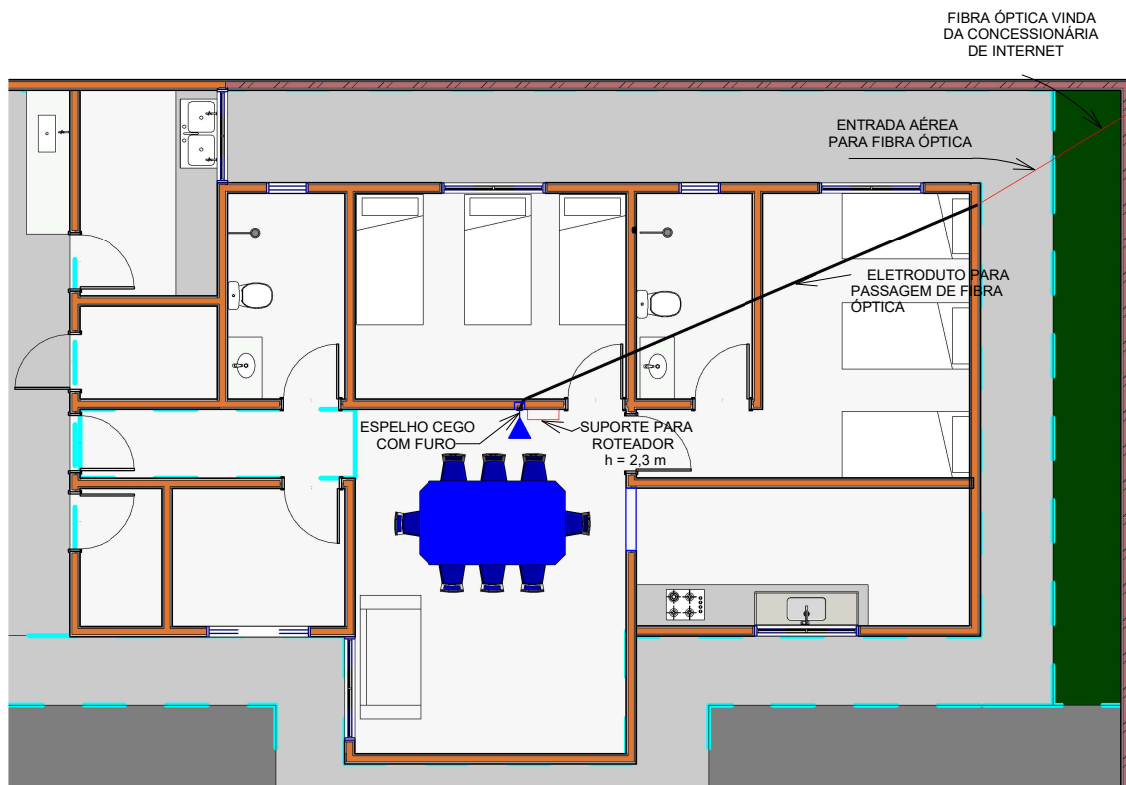

Planta Baixa

Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)	Referência de Fabricante
Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465	DN 20mm	10,27 m	Tigre ou equivalente

Lista de Materiais - Componentes

Descrição do Material	Dimensões	Quantidade e (peças)	Referência Fabricante
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	4"x2"	1	Tigre linha Tigreflex ou equivalente
Conjunto montado de 1 para Telefone, RJ45, 4"x2"	RJ45, 4"x2"	1	Pial legrand ou equivalente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA/MS	TÍTULO DO PROJETO:		
	PROJETO DE DADOS LÓGICOS - BASE SAMU		
	REVISÃO:	DATA:	ESCALA:
	R0	10/06/2026	1/100
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO DE DADOS LÓGICOS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. DANIEL BARBOSA VELASCO		PREFEITO MUNICIPAL: RODRIGO BORGES BASSO
	CREA/MS 69761/D		03.501.574/0001-31